


鈴鹿市の水道工事における口径50mm制水弁への ポリエチレンスリーブ施工について

- ・ 口径50mm制水弁は、口径75mm以上の制水弁と同様に弁体操作箇所以外の金属部分を全てポリエチレンスリーブで覆う必要があります。
- ・ ポリエチレンスリーブ施工方法の詳細は、日本ダクタイル鉄管協会が制定する「ポリエチレンスリーブ施工要領書(JDPA W 08)」を参考にしてください(ポリエチレンスリーブ施工要領書は日本ダクタイル鉄管協会のホームページで確認できます)。
- ・ 以下にHPPE口径50mm制水弁のポリエチレンスリーブ施工例(模式図)を示します。

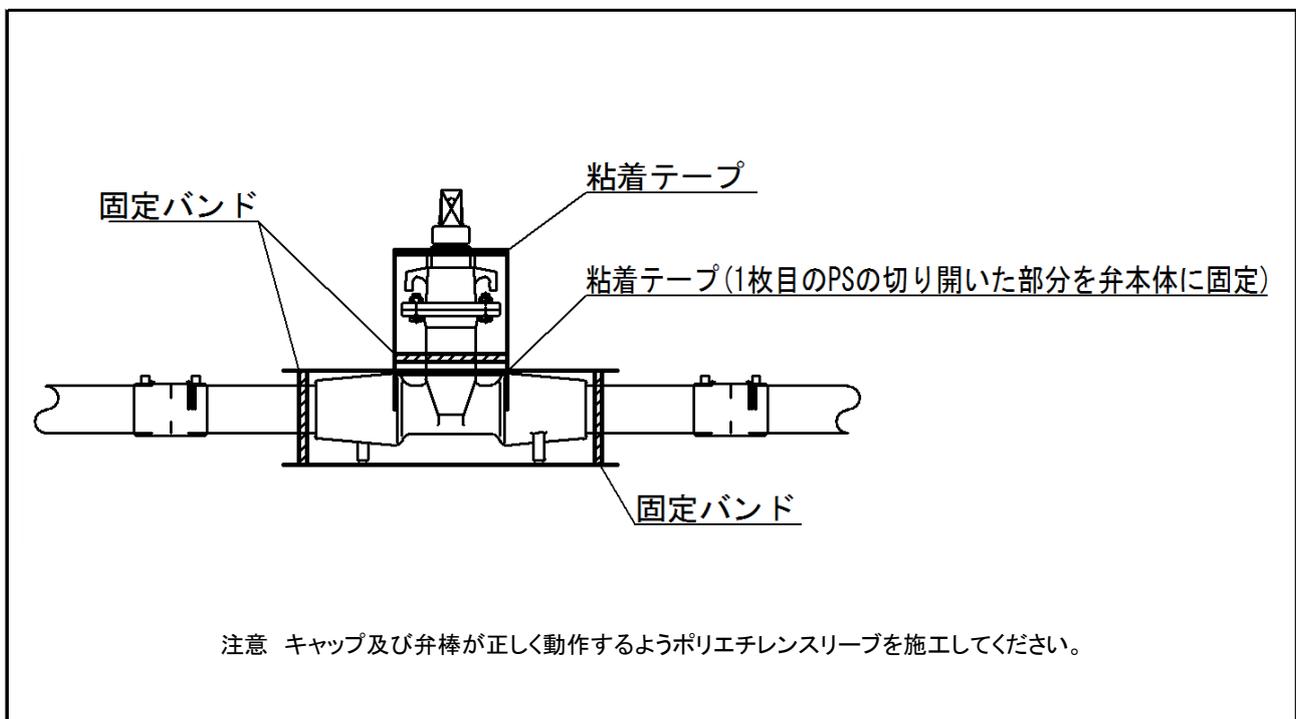

HPPE口径50mm制水弁ポリエチレンスリーブ施工例(模式図)